



LEGENDA

- projektované zařízení
kabel v zemi AYKY J 4x16, kabel pro VO
- projektované zařízení
Svitidlo TREVOS, EVELUX M
48/52/750 CW1
- osvětlovací stožár k přechodům pro chodce
trístupňový STB 6-B
výrobce: AMAKO
- výložník jednoramenný rovný
UD 1/ 76 -1000
výrobce: AMAKO
- stožárová výzbroj EL.BEČOV 9.10.4
pojistka 5,5 A, CYKY 3Cx1,5
zemnicí vodič FeZn 8mm


KŘÍŽENÍ KABELU NN SE STÁVAJÍCÍMI SÍTĚMI VODOVOD

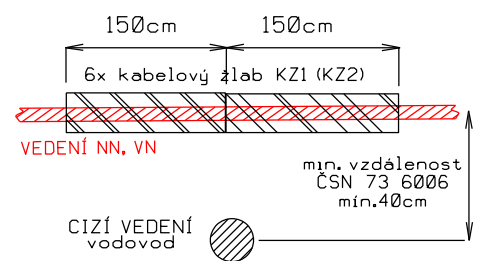


PROFIL KABELOVÉ DRÁŽKY ULOŽENÍ KABELU NN 0,4 kV PŘECHOD MÍSTNÍ KOMUNIKACE

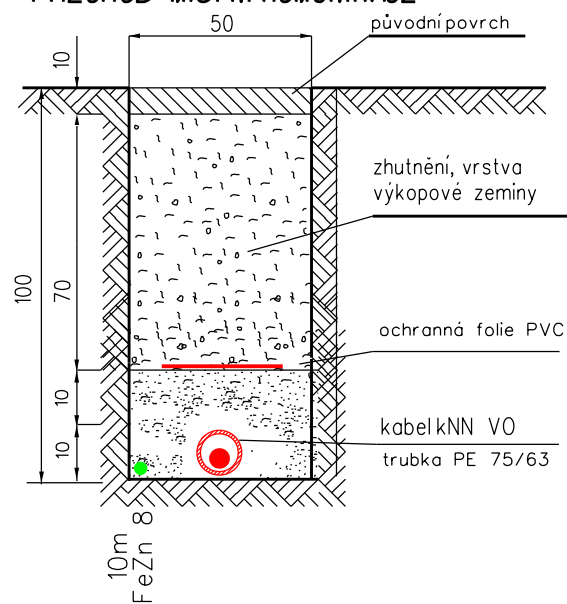

PŘECHOD KOMUNIKACE PROTLAK 100 ULOŽENÍ KABELU kNN-VO

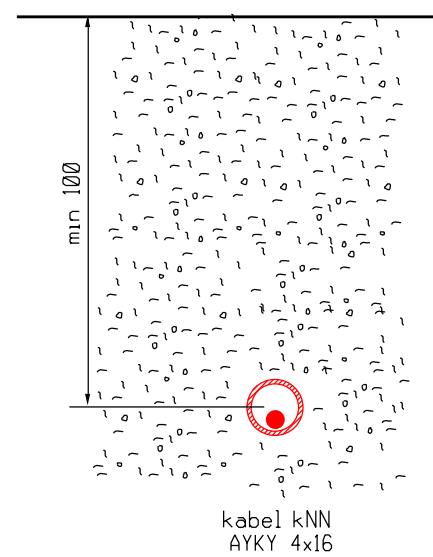

osvětlovací stožár k přechodům
pro chodce
trístupňový STB 6-B
výrobce: AMAKO
výložník jednoramenný rovný
UD 1/ 76 -1000
výrobce: AMAKO

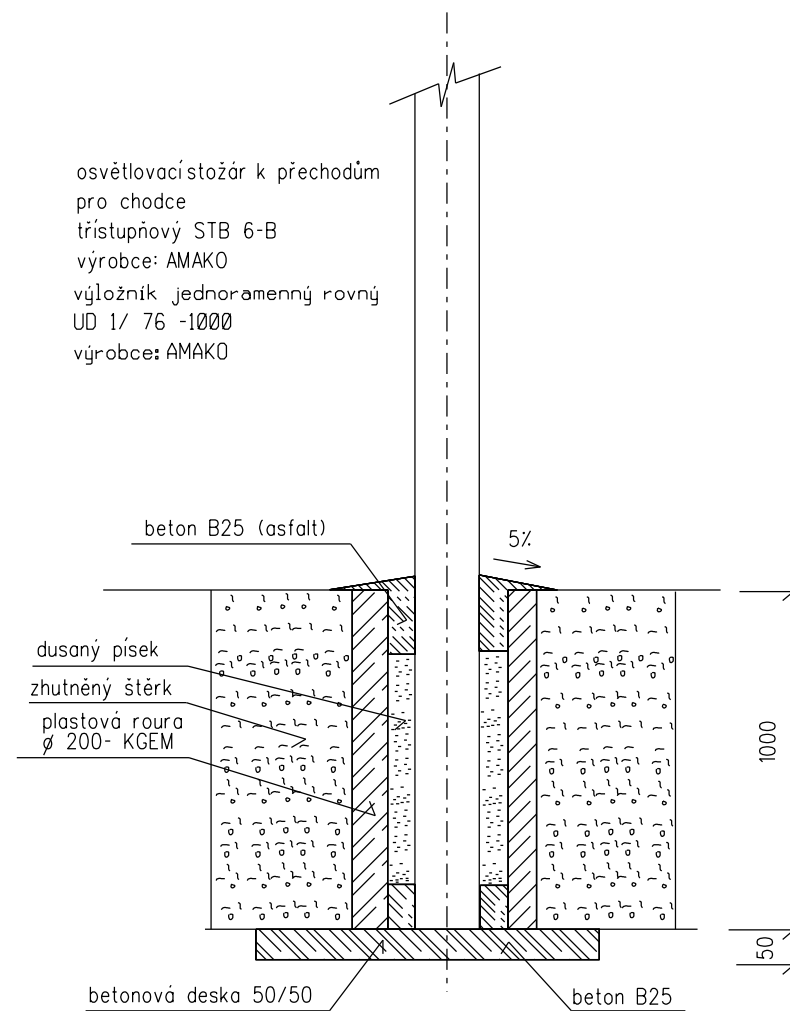

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3PE+N str. 50Hz, 400/230V, TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM :
NN - ODPOJENÍM OD SÍTĚ - dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Jana Brožová		projekce elektro Kamýk nad Vltavou 164 26263 Kamýk nad Vltavou tel: 602 650 945 e-mail: brozova.elpro@seznam.cz	
STAVBA: OSVĚTLENÍ CHODNÍKU A ZASTÁVKY U SILNICE III/ 11627 Zahořany u Mníšku pod Brdy			
MÍSTO STAVBY: k.ú. Zahořany u Mníšku pod Brdy		STUPĚN: DVSP	
INVESTOR: obec Zahořany			
PROJEKTANT: Jana Brožová		Č. VÝKRESU:	
ARCHIVNÍ ČÍSLO:		PARÉ:	
E-10/ 21		1	
DATUM: 09/2021			
MĚŘÍTKO: 1:1000			